



# SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA „SWARZEWO”

ul. Władysławowska 84, 84-100 Swarzewo

tel.(058) 674-15-08, fax (058) 674-15-69, e-mail: [biuro@sws-swarzewo.pl](mailto:biuro@sws-swarzewo.pl)

---

Informacja dla mieszkańców w sprawie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej  
zrealizowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”

## posiadających studzienkę rewizyjną zlokalizowaną na posesji

### Procedura przyłączenia

1. Właściciel/ Zarządca nieruchomości wykonuje na własny koszt i własnym staraniem przyłącze kanalizacyjne

Zaleca się postępowanie zgodnie z poniższymi minimalnymi warunkami przyłączenia


- a. połączenie instalacji kanalizacyjnej z istniejącymi odgałęziami kanalizacyjnymi należy wykonywać w studzience rewizyjnej, zlokalizowanej na terenie nieruchomości,
- b. połączenie należy wykonać za pomocą rury PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, przy czym zakończenie rury (od strony studzienki) musi być przystosowane do montażu w złączu kielichowym wyposażonym we własną uszczelkę wewnętrzną,
- c. wewnętrzna średnica przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 150 mm,
- d. przewody zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić możliwie najkrótszą trasą do punktu połączenia z odgałęziami kanalizacyjnymi,
- e. spadek przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinien zawierać się w zakresie od 1,5% do 15% (dla średnicy wewnętrznej wynoszącej 150 mm),
- f. minimalne zagłębienie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej powinno wynosić 1,2 m mierząc od rzędnej terenu do wierzchu przewodu,
- g. zmiany kierunku przebiegu przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i zmiany spadku tych przewodów zaleca wykonywać w studzienkach rewizyjnych,
- h. instalacja kanalizacyjna dla pomieszczeń położonych poniżej poziomu drogi, w której umiejscowiony jest kanał uliczny powinna być wyposażona w urządzenia przeciwzalewowe,
- i. roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i prawnymi,
- j. zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zabrania się odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji ściekowej oraz łączenia jej ze zbiornikami na nieczystości ciekłe (szambami)



# SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA „SWARZEWO”

ul. Władysławowska 84, 84-100 Swarzewo  
tel.(058) 674-15-08, fax (058) 674-15-69, e-mail: [biuro@sws-swarzewo.pl](mailto:biuro@sws-swarzewo.pl)

Rys.1 Wykonania przyłącza

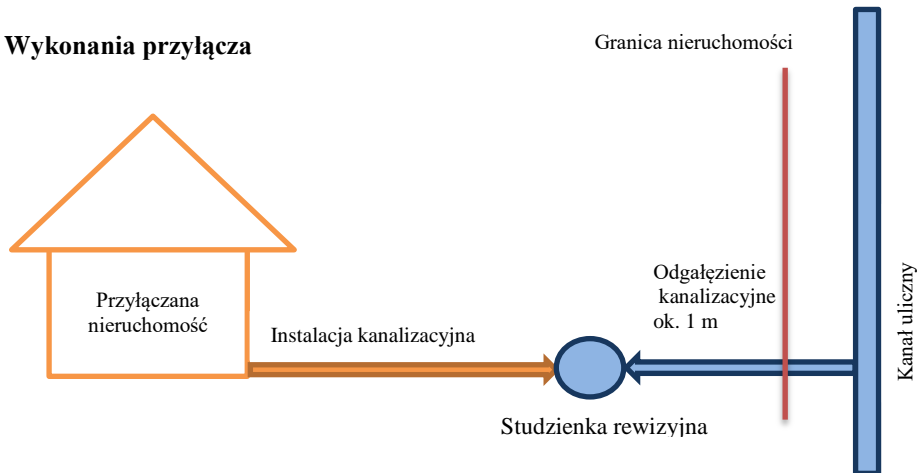

2. **Właściciel/ Zarządca nieruchomości zawiadamia Spółkę Wodno-Ściekową Swarzewo pisemnie** (osobiście, pocztą, faksem) **o gotowości do odbioru przyłącza** (druk dostępny na stronie internetowej)
  - a. odbiór przyłącza odbywa się w uzgodnionym przez strony terminie (od poniedziałku do piątku w godz. od 7-14) **w otwartym wykopie**
  - b. podczas odbioru Pracownicy Spółki :
    - sprawdzają prawidłowość wykonania przyłącza,
    - odczytują wskazania wodomierza,
    - spisują protokół odbiorowy.
3. **Po dokonaniu odbioru Właściciel/ Zarządca nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką Wodno-Ściekową „Swarzewo” umowy na odprowadzanie ścieków.** (wzór umowy dostępny na stronie internetowej)

Zgodnie z Art. 28.ust 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy (...) wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł „

Przyłączenie do kanalizacji **jest bezpłatne** i nie wymaga ponoszenia kosztów za wydanie warunków technicznych przyłącza i jego odbiór techniczny.

Wszystkie formularze dostępne są w siedzibie Spółki oraz na jej stronie internetowej:  
[www.sws-swarzewo.pl](http://www.sws-swarzewo.pl) w zakładce: Usługi i produkty/Kanalizacja Połączyno

Informacje udzielane są telefonicznie w dni robocze od 7 do 15 pod numerem (58) 674-15-08 wew. 209 lub 213  
oraz mailowo : [biuro@sws-swarzewo.pl](mailto:biuro@sws-swarzewo.pl)